


Instrukcja montażu szczelnej klapy zwrotnej MS

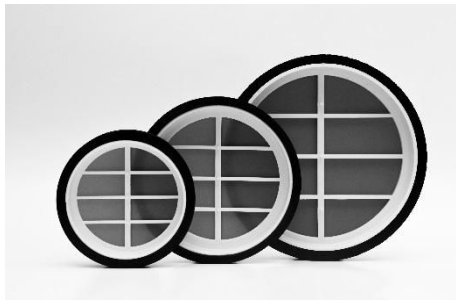


Klapy zwrotne MS przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych oraz okapowych odprowadzających zużyte powietrze z kuchni w budynkach wielorodzinnych.


Klapę umieścić wewnątrz przewodu, poprzez wsunięcie jej do kanału.


Uszczelka obwodowa musi szczelnie przylegać do kanału.

Montaż w poziomym(A) lub pionowym(B) kanale.

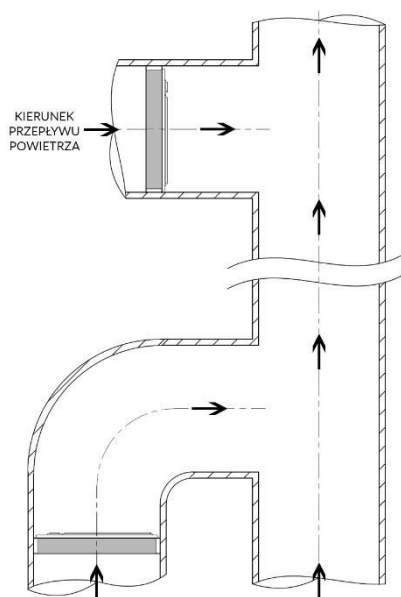


Prawidłowe usytuowanie w kanale

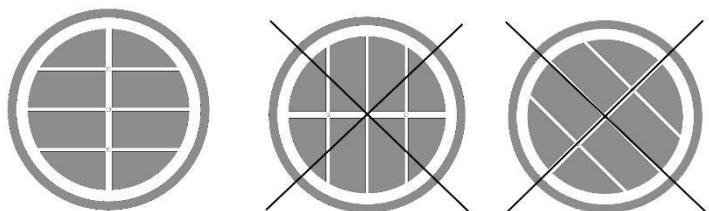


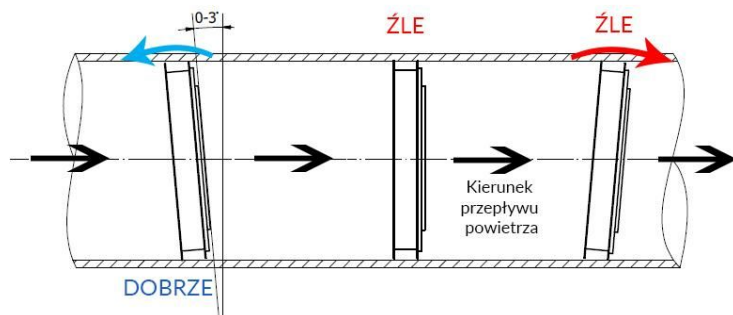

Wymiary

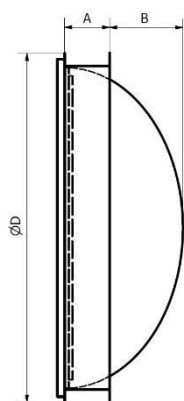

Membrana wewnątrz

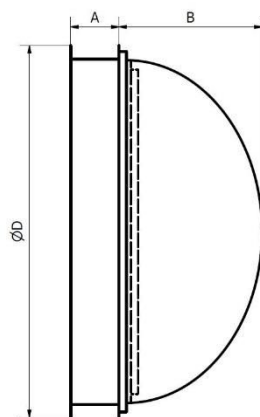

Membrana na zewnątrz

Typ	ØD	Membrana wewnątrz		Membrana na zewnątrz	
		A	B	A	B
MS.100	100	18	16	21	35
MS.125	125	18	26	21	45
MS.160	160	21	36	26	55